



厨房排気用脱臭フィルター

ユニリスト脱臭ユニット


『ユニリスト脱臭ユニット』は、飲食店、レストラン、総合テナントビルなどから排出される空気に含まれる調理臭などを吸着剤と特殊常温触媒で素早く酸化分解し、人に優しいクリーンな空気にします。長年の研究成果により開発された特殊触媒を使用しており、安定した性能を5～10年（使用環境によって変わります）維持するため、活性炭のように頻繁に交換する必要はありません。また、ハニカム構造が低圧力損失を実現し、排気ファン以外の動力源や熱源を必要としません。

■ 仕様


型番	定格風量 (m ³ /h)	フィルター使用個数				ケーシング寸法 (mm)			圧力損失 (Pa)	質量 (約kg)
		配列		個数 (個)	W	H	L			
		(列)	(段)					(連)		
UL-020303	1,500	2	3	3	18	350	480	140	140	
UL-030403	3,000	3	4		36	500	650		1,700	220
UL-040403	4,000	4	4		48	650	650		1,700	270
UL-040503	5,000	4	5		60	650	800		1,700	310
UL-060503	7,500	6	5		90	950	800		1,700	400
UL-080503	10,000	8	5		120	1,250	800		1,700	570
UL-100503	12,500	10	5		150	1,550	800		1,700	710
UL-100603	15,000	10	6		180	1,550	950		1,700	790
UL-100703	17,500	10	7		210	1,550	1,120		1,850	920
UL-100803	20,000	10	8		240	1,550	1,270		1,850	1,010
UL-101003	25,000	10	10		300	1,550	1,590		1,850	1,210
UL-121003	30,000	12	10		360	1,850	1,590		1,850	1,360
UL-141003	35,000	14	10		420	2,150	1,590		1,850	1,610
UL-161003	40,000	16	10		480	2,450	1,590		1,850	1,800
UL-171203	50,000	17	12		612	2,600	1,890		1,850	2,140
UL-161503	60,000	16	15		720	2,450	2,360		1,850	2,450
UL-201403	70,000	20	14		840	3,050	2,210		1,850	2,790
UL-201603	80,000	20	16		960	3,050	2,530		1,850	3,180
UL-201803	90,000	20	18		1,080	3,050	2,830		1,850	3,480
UL-202003	100,000	20	20		1,200	3,050	3,150		1,850	3,810

※ユニリスト選定基準は臭気濃度：入口1700以下、出口300以下とします。

■ 外形寸法図

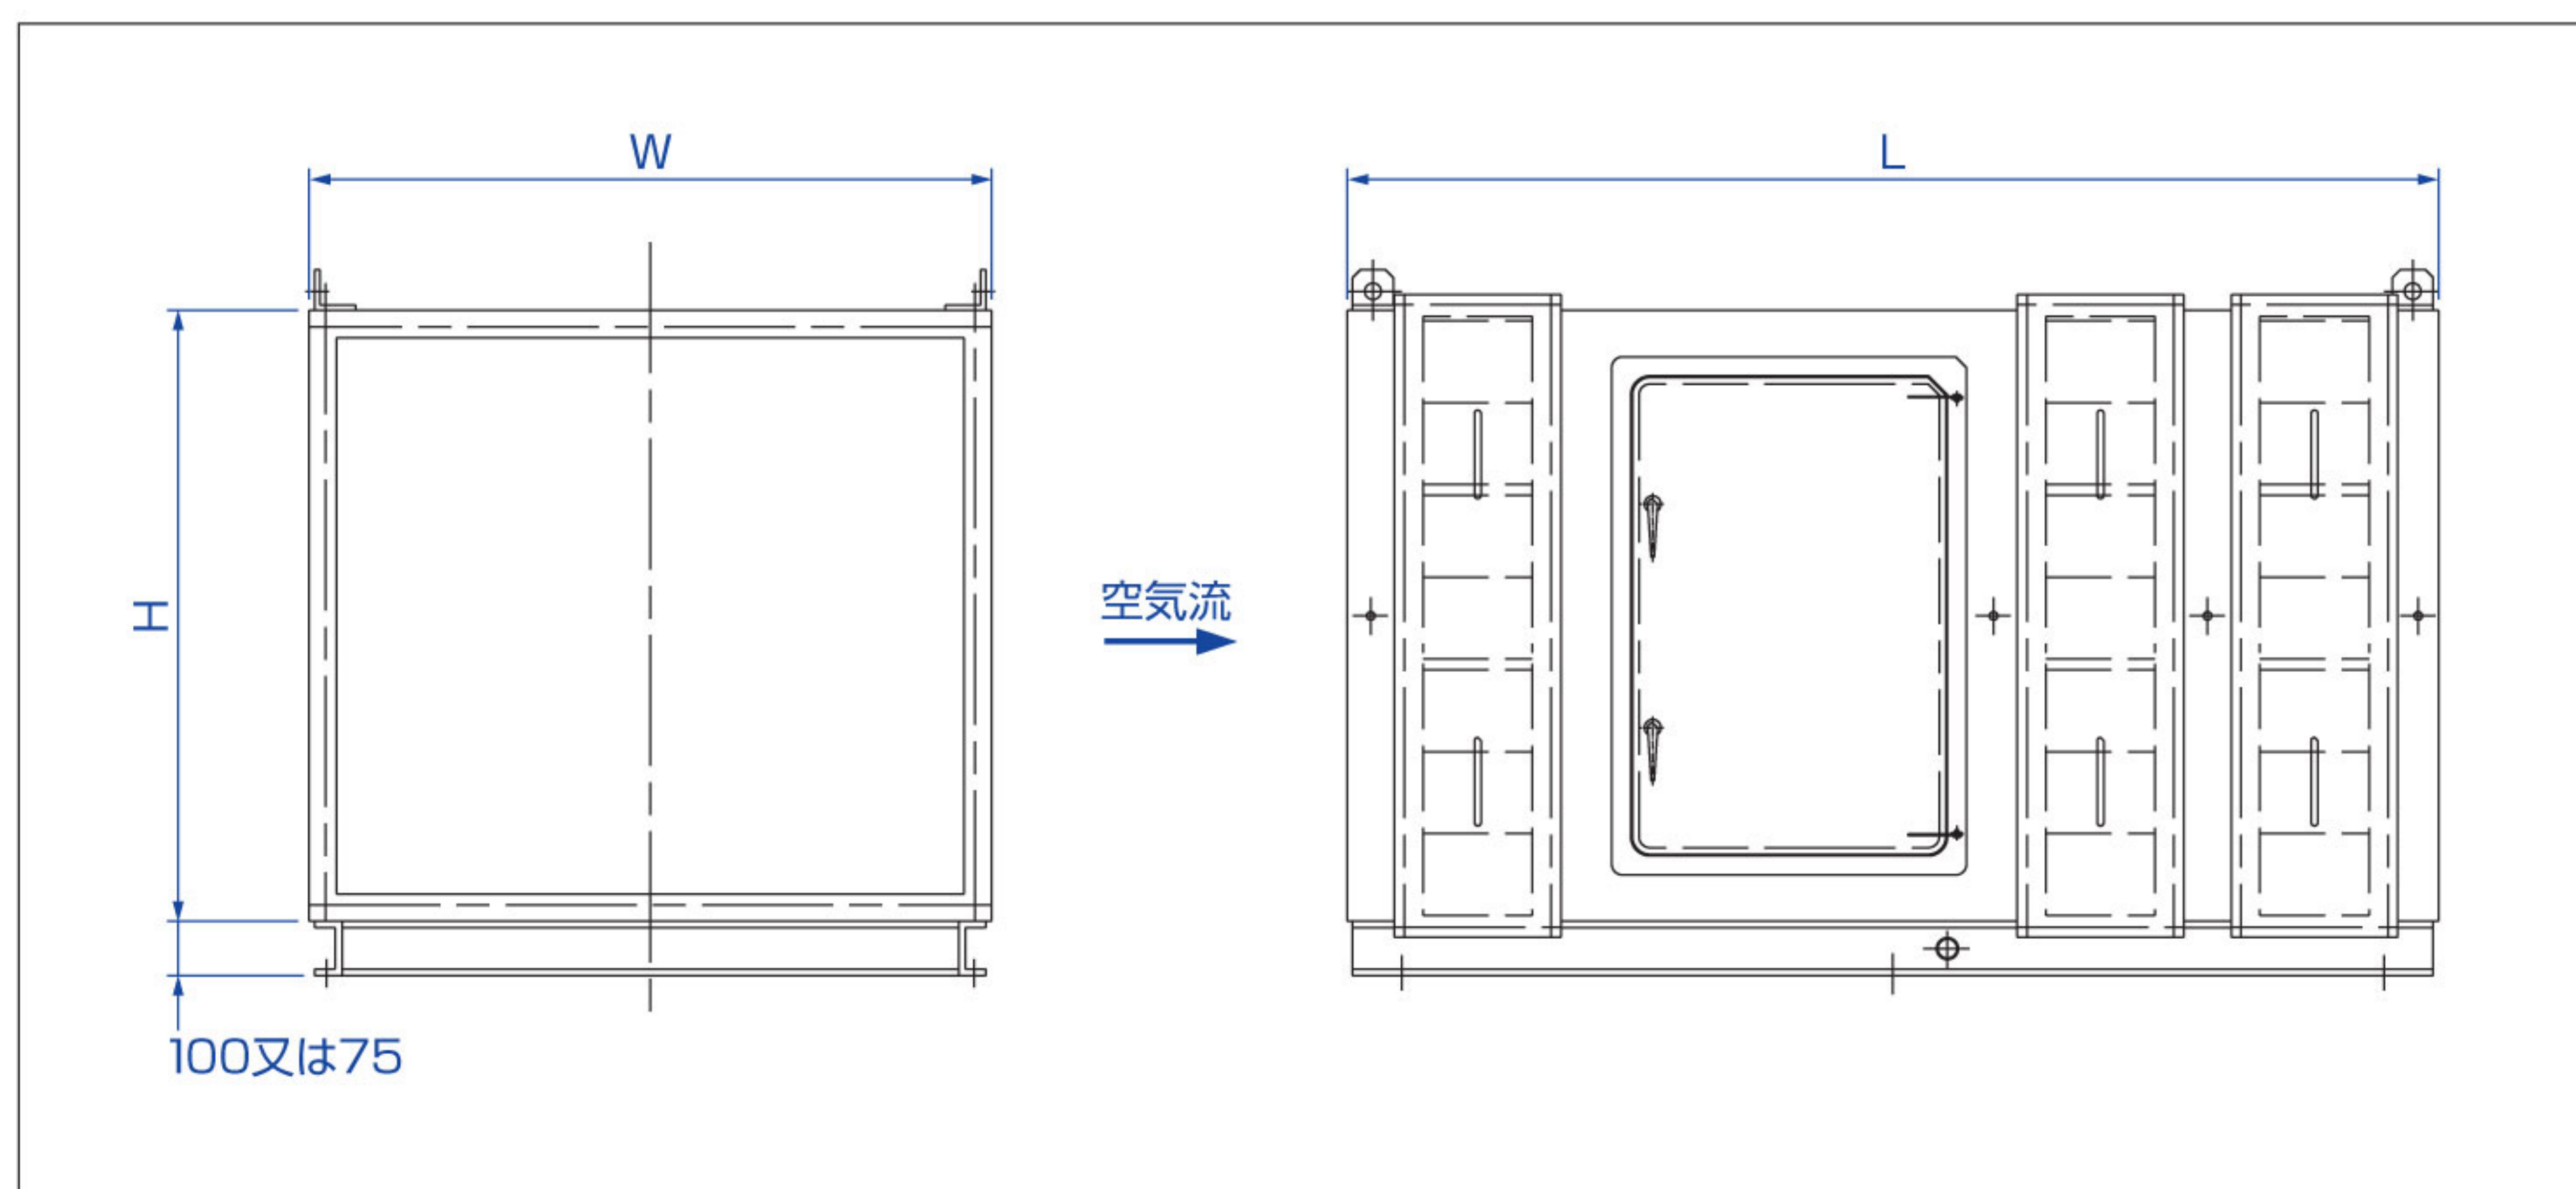

■ ユニリスト

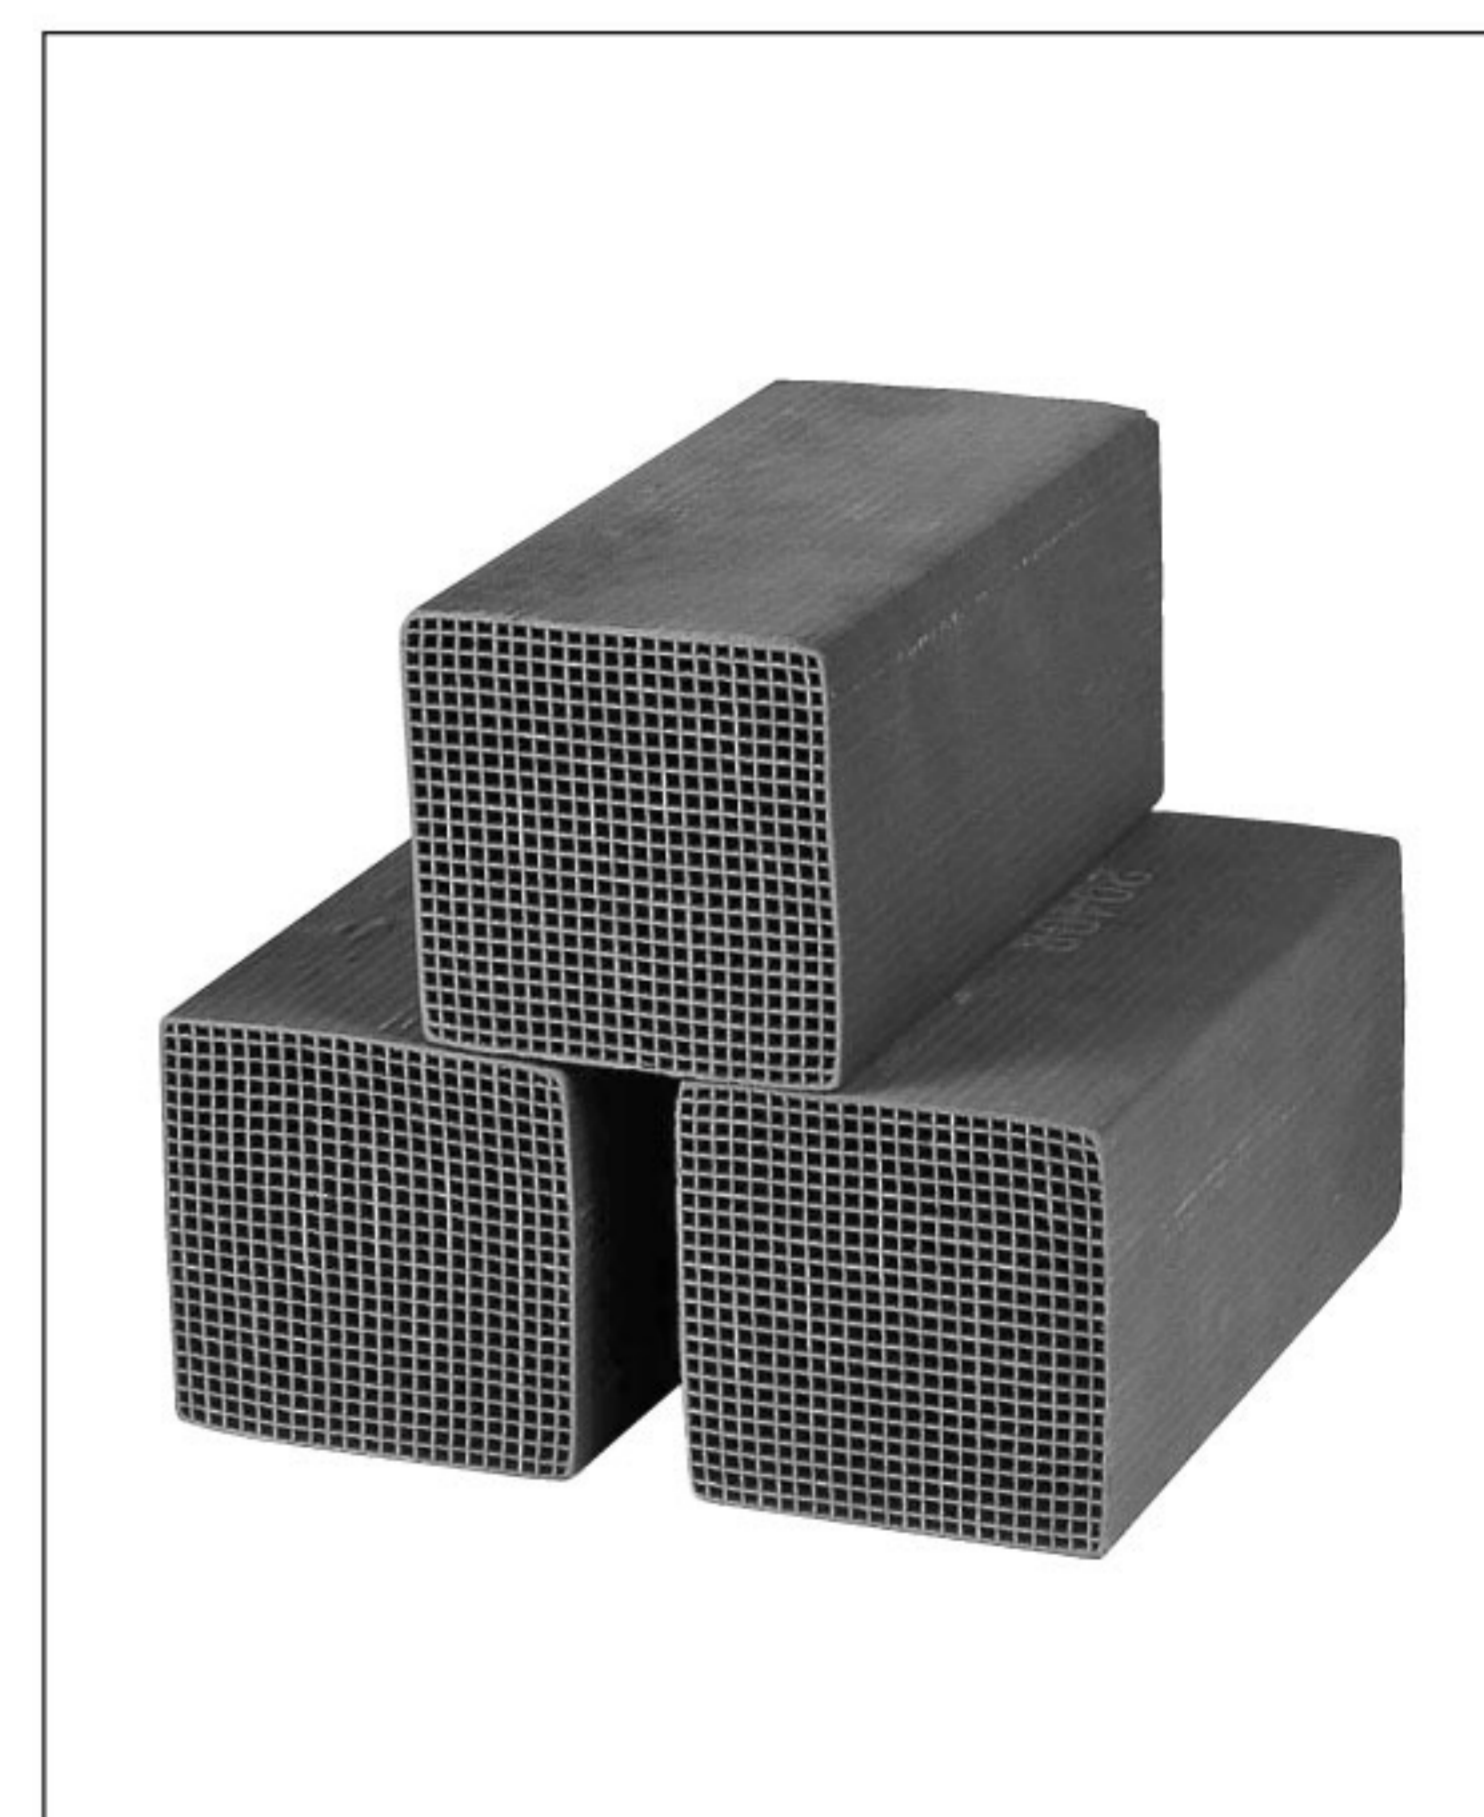

■ 型番表示

UL-100503

① ② ③ ④

① ユニリスト
② 列 ③ 段 ④ 連

■ 油煙・オイルミストの除去

加熱調理により発生する油煙やオイルミストは、ハニカム構造の壁面に接触付着して内部へと吸収され、ある程度酸化分解されますが、フィルター寿命を延ばすため前段にグリスフィルターなどの設置を推奨します。また、油煙やオイルミストの発生量が多い厨房では、これを高効率で除去する電気集じん機の設置がもっとも有効です。